


1/1	Strona tytułowa
1/2	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
2/2	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... – wyłącznik mocy
- 2Q... – rozłęcznik mocy
- 3Q... – rozłęcznik izolacyjny
- 0F... – bezpiecznik topikowy
- 1F... – rozłęcznik bezpiecznikowy
- 2F... – wyłącznik nadprądowy
- 3F... – wyłącznik nadprądowy
z modułem różnicowoprądowym
- 4F... – wyłącznik silnikowy
- FI... – wyłącznik różnicowoprądowy
- K... – stycznik instalacyjny
- KM... – przekaźnik instalacyjny
- KT... – przekaźnik czasowy
- TR... – transformator bezpieczeństwa
- T... – przekładnik prądowy

- Układ sieci: TN–S
- Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
 - obudowa urządzeń.
- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania.
- Ochrona przeciaporażeniowa uzupełniająca:
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
 - miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

<div>PARADOX</div>		PARADOX-PA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. BUDOWLANYCH 45A, LOK. 14, 43-100 TYCHY BIURO: UL. CIELMICKA 39, 43-100 TYCHY TEL.: 503 15 97 15 TEL.: 501 292 382 BIURO@PARADOX-PA.COM PARADOX-PA.COM WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM © PARADOX-PA	
TEMAT OPRACOWANIA Projekt budowlano-wykonawczy remontu części pomieszczeń w budynku OSP w Preczowie przy ul. Dębowej 1		SKALA:	INWESTOR: Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
BRANŻA: IE.	TEMAT RYSUNKU: Tablica rozdzielcza TB - schemat strukturalny	NR RYS.: E-02	AUTOR: mgr inż. Krzysztof Raźniewski, nr upr: SLK/4700/PWOE/13
STUDIUM: PBW			

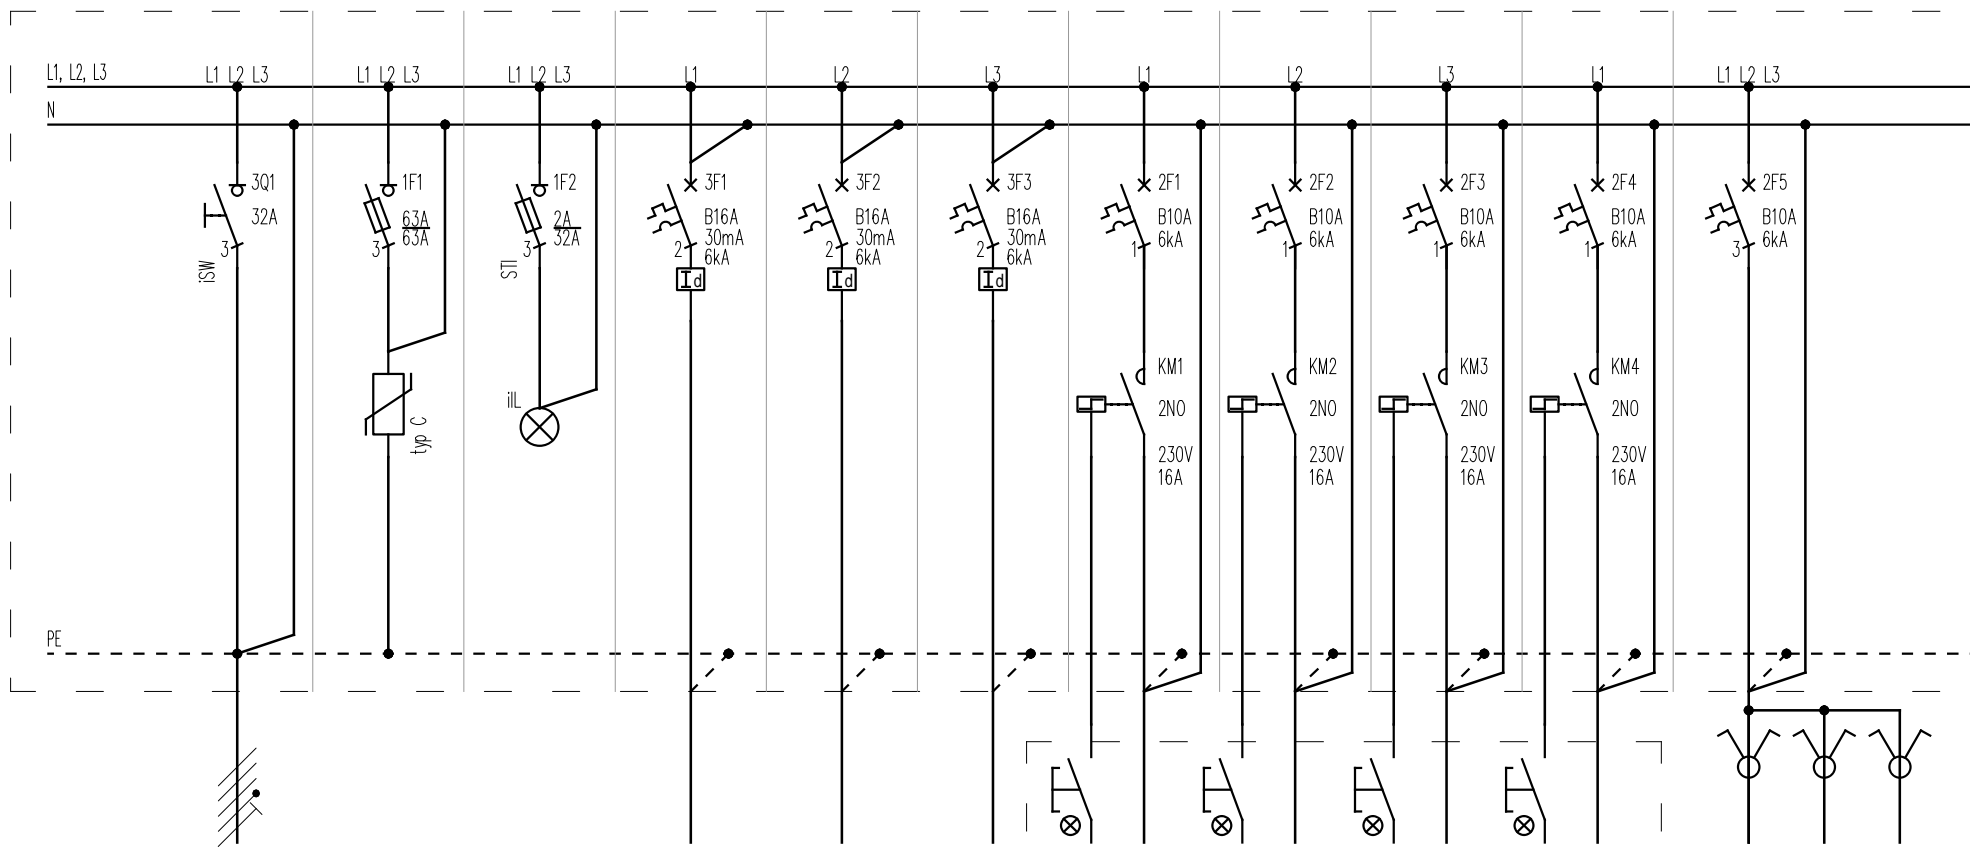

$ki = 0,95$
moc szczytowa 17160W

MONTAŻ W OSÓBNEJ OBUDOWIE (TSO)


nr obwodu	—	—	—	TB/1g	TB/2g	TB/3g	TB/1o	TB/2o	TB/3o	TB/4o	TB/5o		
ilość elementów	—	1	3	4	4	2	5	39	34	21	2	2	2
moc zainstalowana W	18061	—	—	800	800	1000	300	1365	1190	735	62	62	62
długość obwodu [m]	—	—	—	20	35	25	25	60	60	40	15		
typ przewodu	YKY 4x10	5x(LgY 1x6)	—	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 5x2,5		
nazwa odbiornika /urządzenia	Człn zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe		
lokalizacja	TB	TB	TB			projektor	sekcja I	sekcja II	sekcja II	sekcja III	0.7		

Tablica rozdzielcza TB

NAZWA RYSUNKU:
TABLICA ROZDZIELCZA
SCHEMAT STRUKTURALNY

NUMER RYSUNKU:
E-02

NUMER ARKUSZA:
1/2

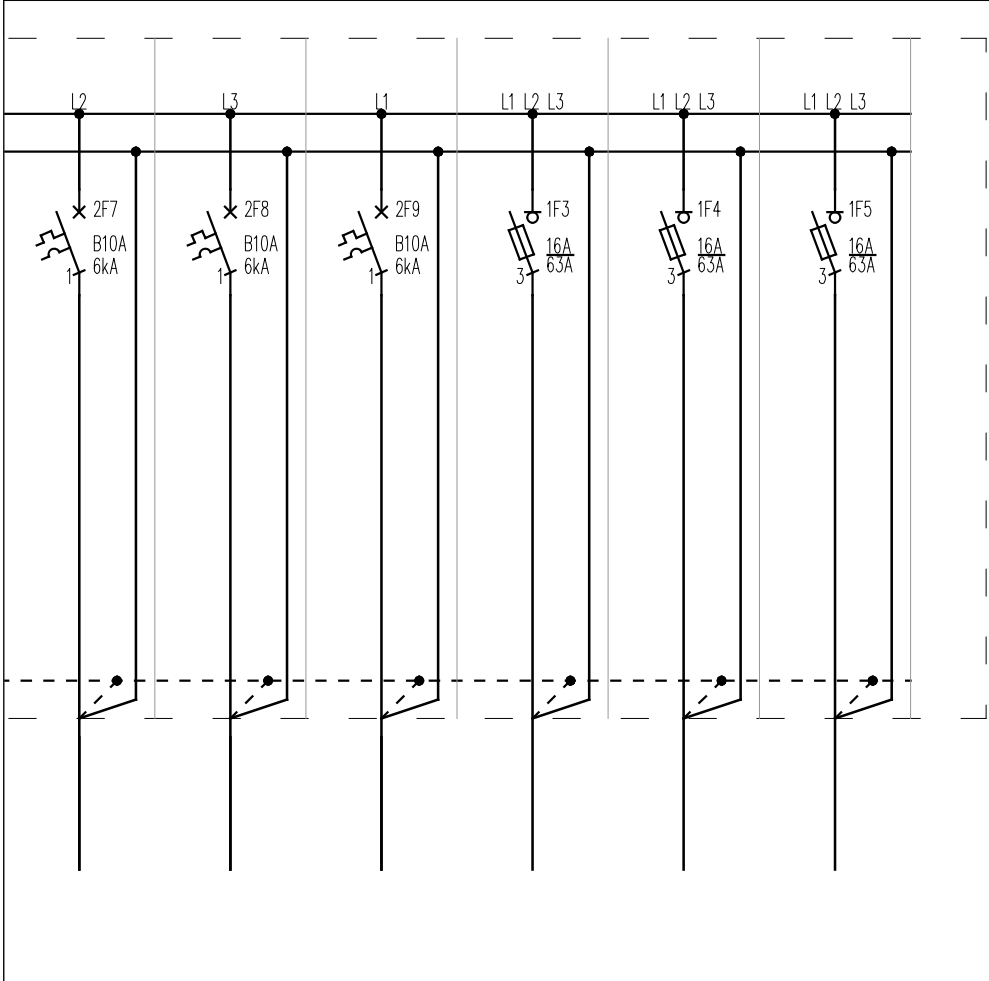

TB/1	TB/2	TB/3	TB/4	TB/5	TB/6
1	1	1	1	1	1
25	25	25	3870	3870	3870
15	20	25	40	40	40
YDYžo 3x2,5	YDYžo 3x2,5	YDYžo 3x2,5	YKY 5x2,5	YKY 5x2,5	YKY 5x2,5
Jedn. wewn. klimatyzacji	Jedn. wewn. klimatyzacji	Jedn. wewn. klimatyzacji	Jedn. zewn. klimatyzacji	Jedn. zewn. klimatyzacji	Jedn. zewn. klimatyzacji
0.7	0.7	0.7	-	-	-