


WŁAZ ŻELIWNY NIE WENTYLOWANY

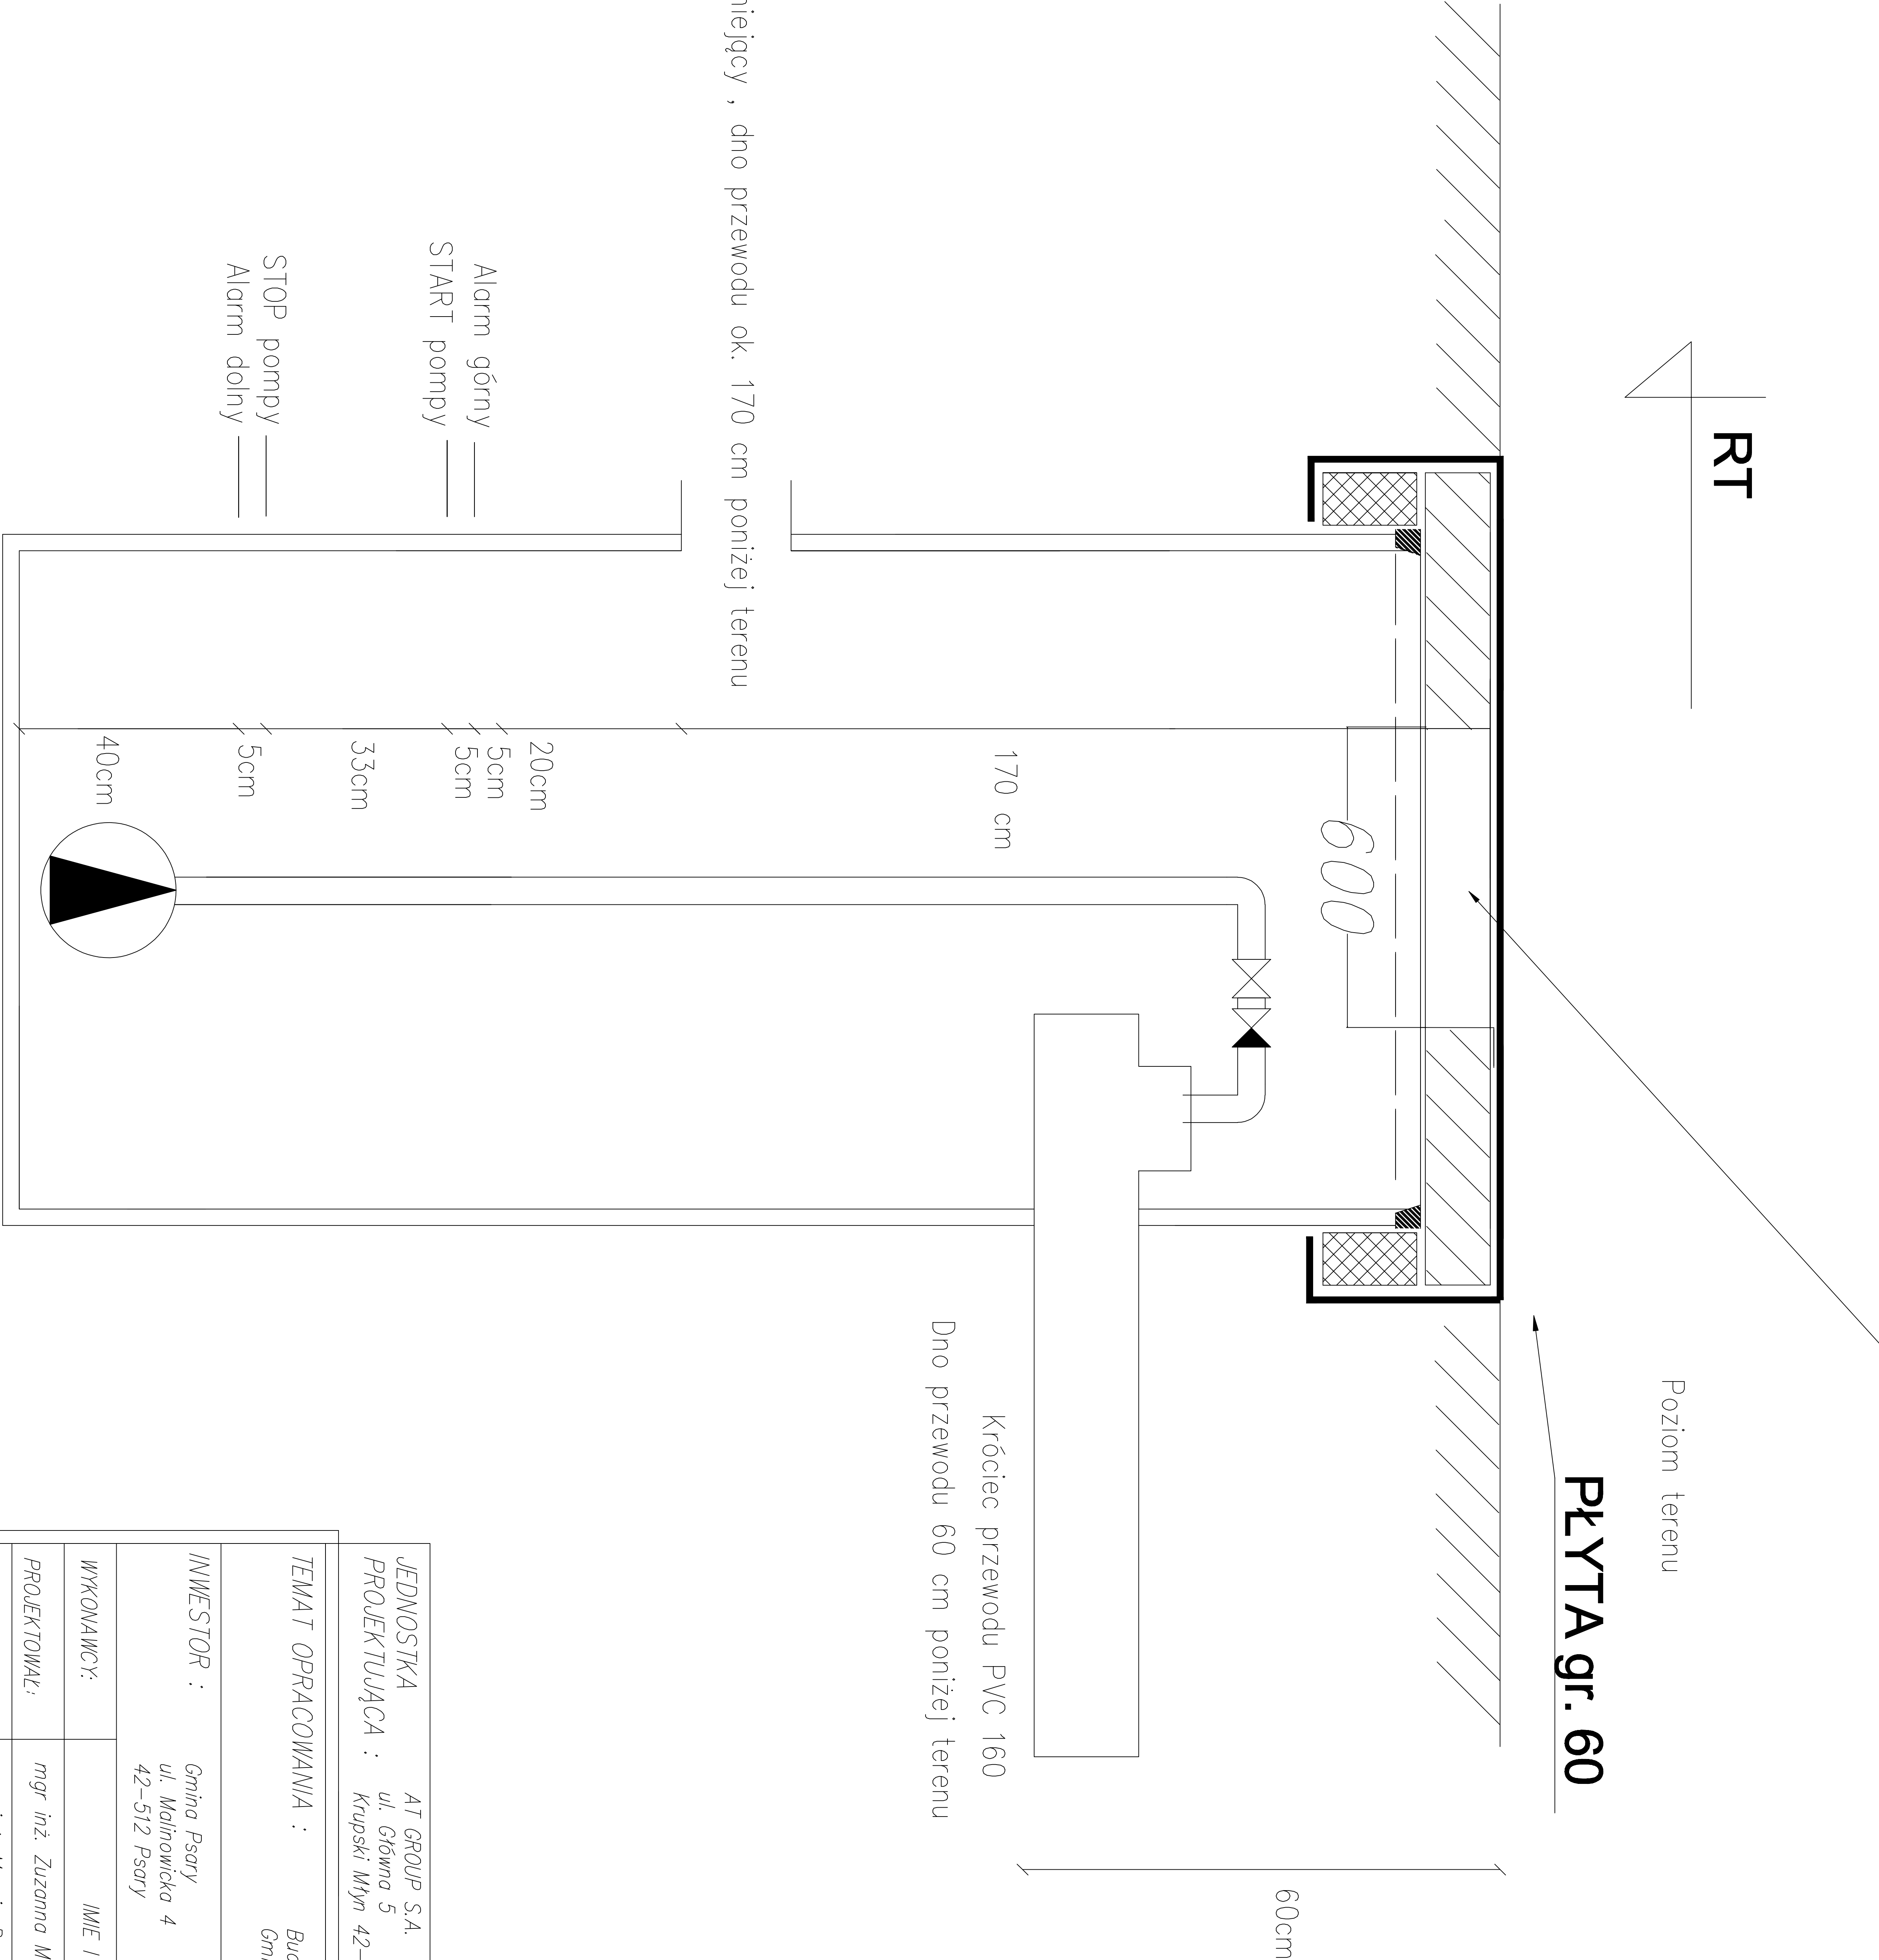

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA : AT GROUP S.A. ul. Główna 5 Krupski Młyn 42-693		TEMAT OPRACOWANIA : Budowa perłoboligicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku Urzędu Gminy w Psarach	
INWESTOR : Gmina Psary ul. Malinowicka 4 42-512 Psary		TYTUŁ RYSUNKU : Schemat pompowni	
WYKONAWCY:	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zuzanna Maleska		DATA : kwiecień 2012
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Dyner		
			RYSUNEK NR: 5