



WŁAZ ŻELIWNY NIE WENTYLLOWANY

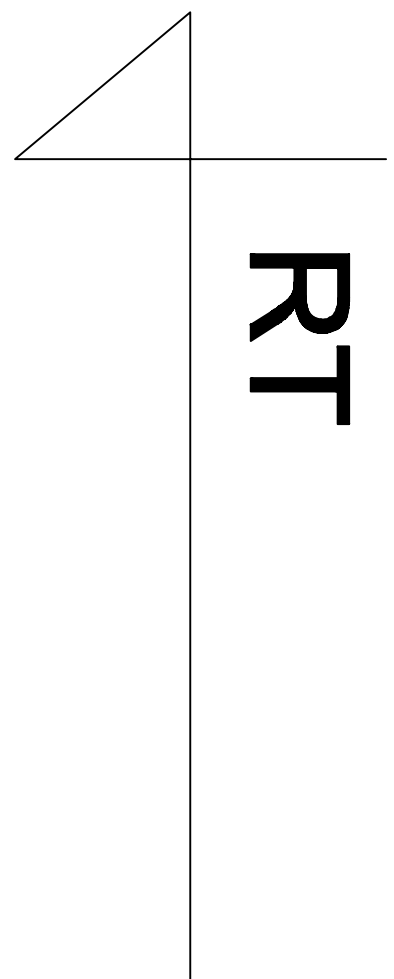


Poziom terenu

PŁYTA gr. 60

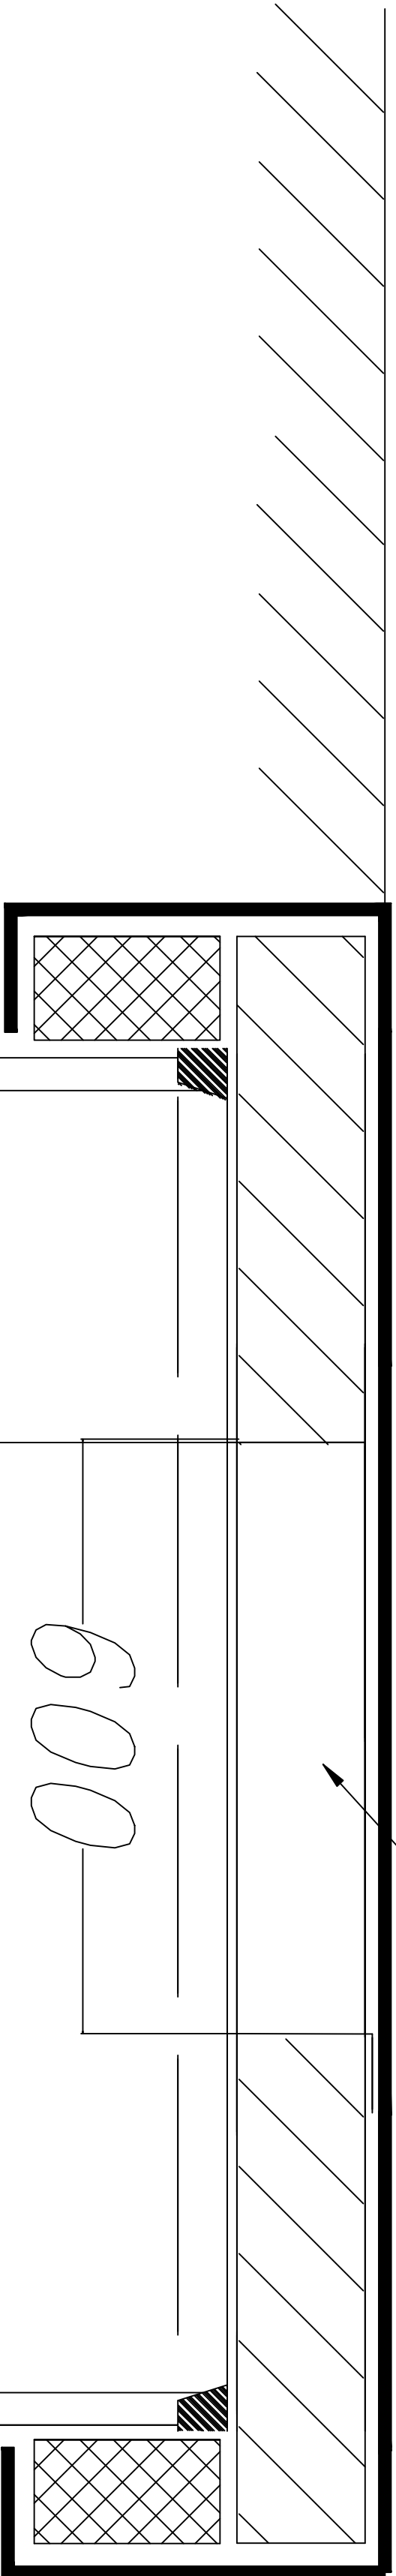

Króciec przewodu PVC 160
Dno przewodu 60 cm poniżej terenu

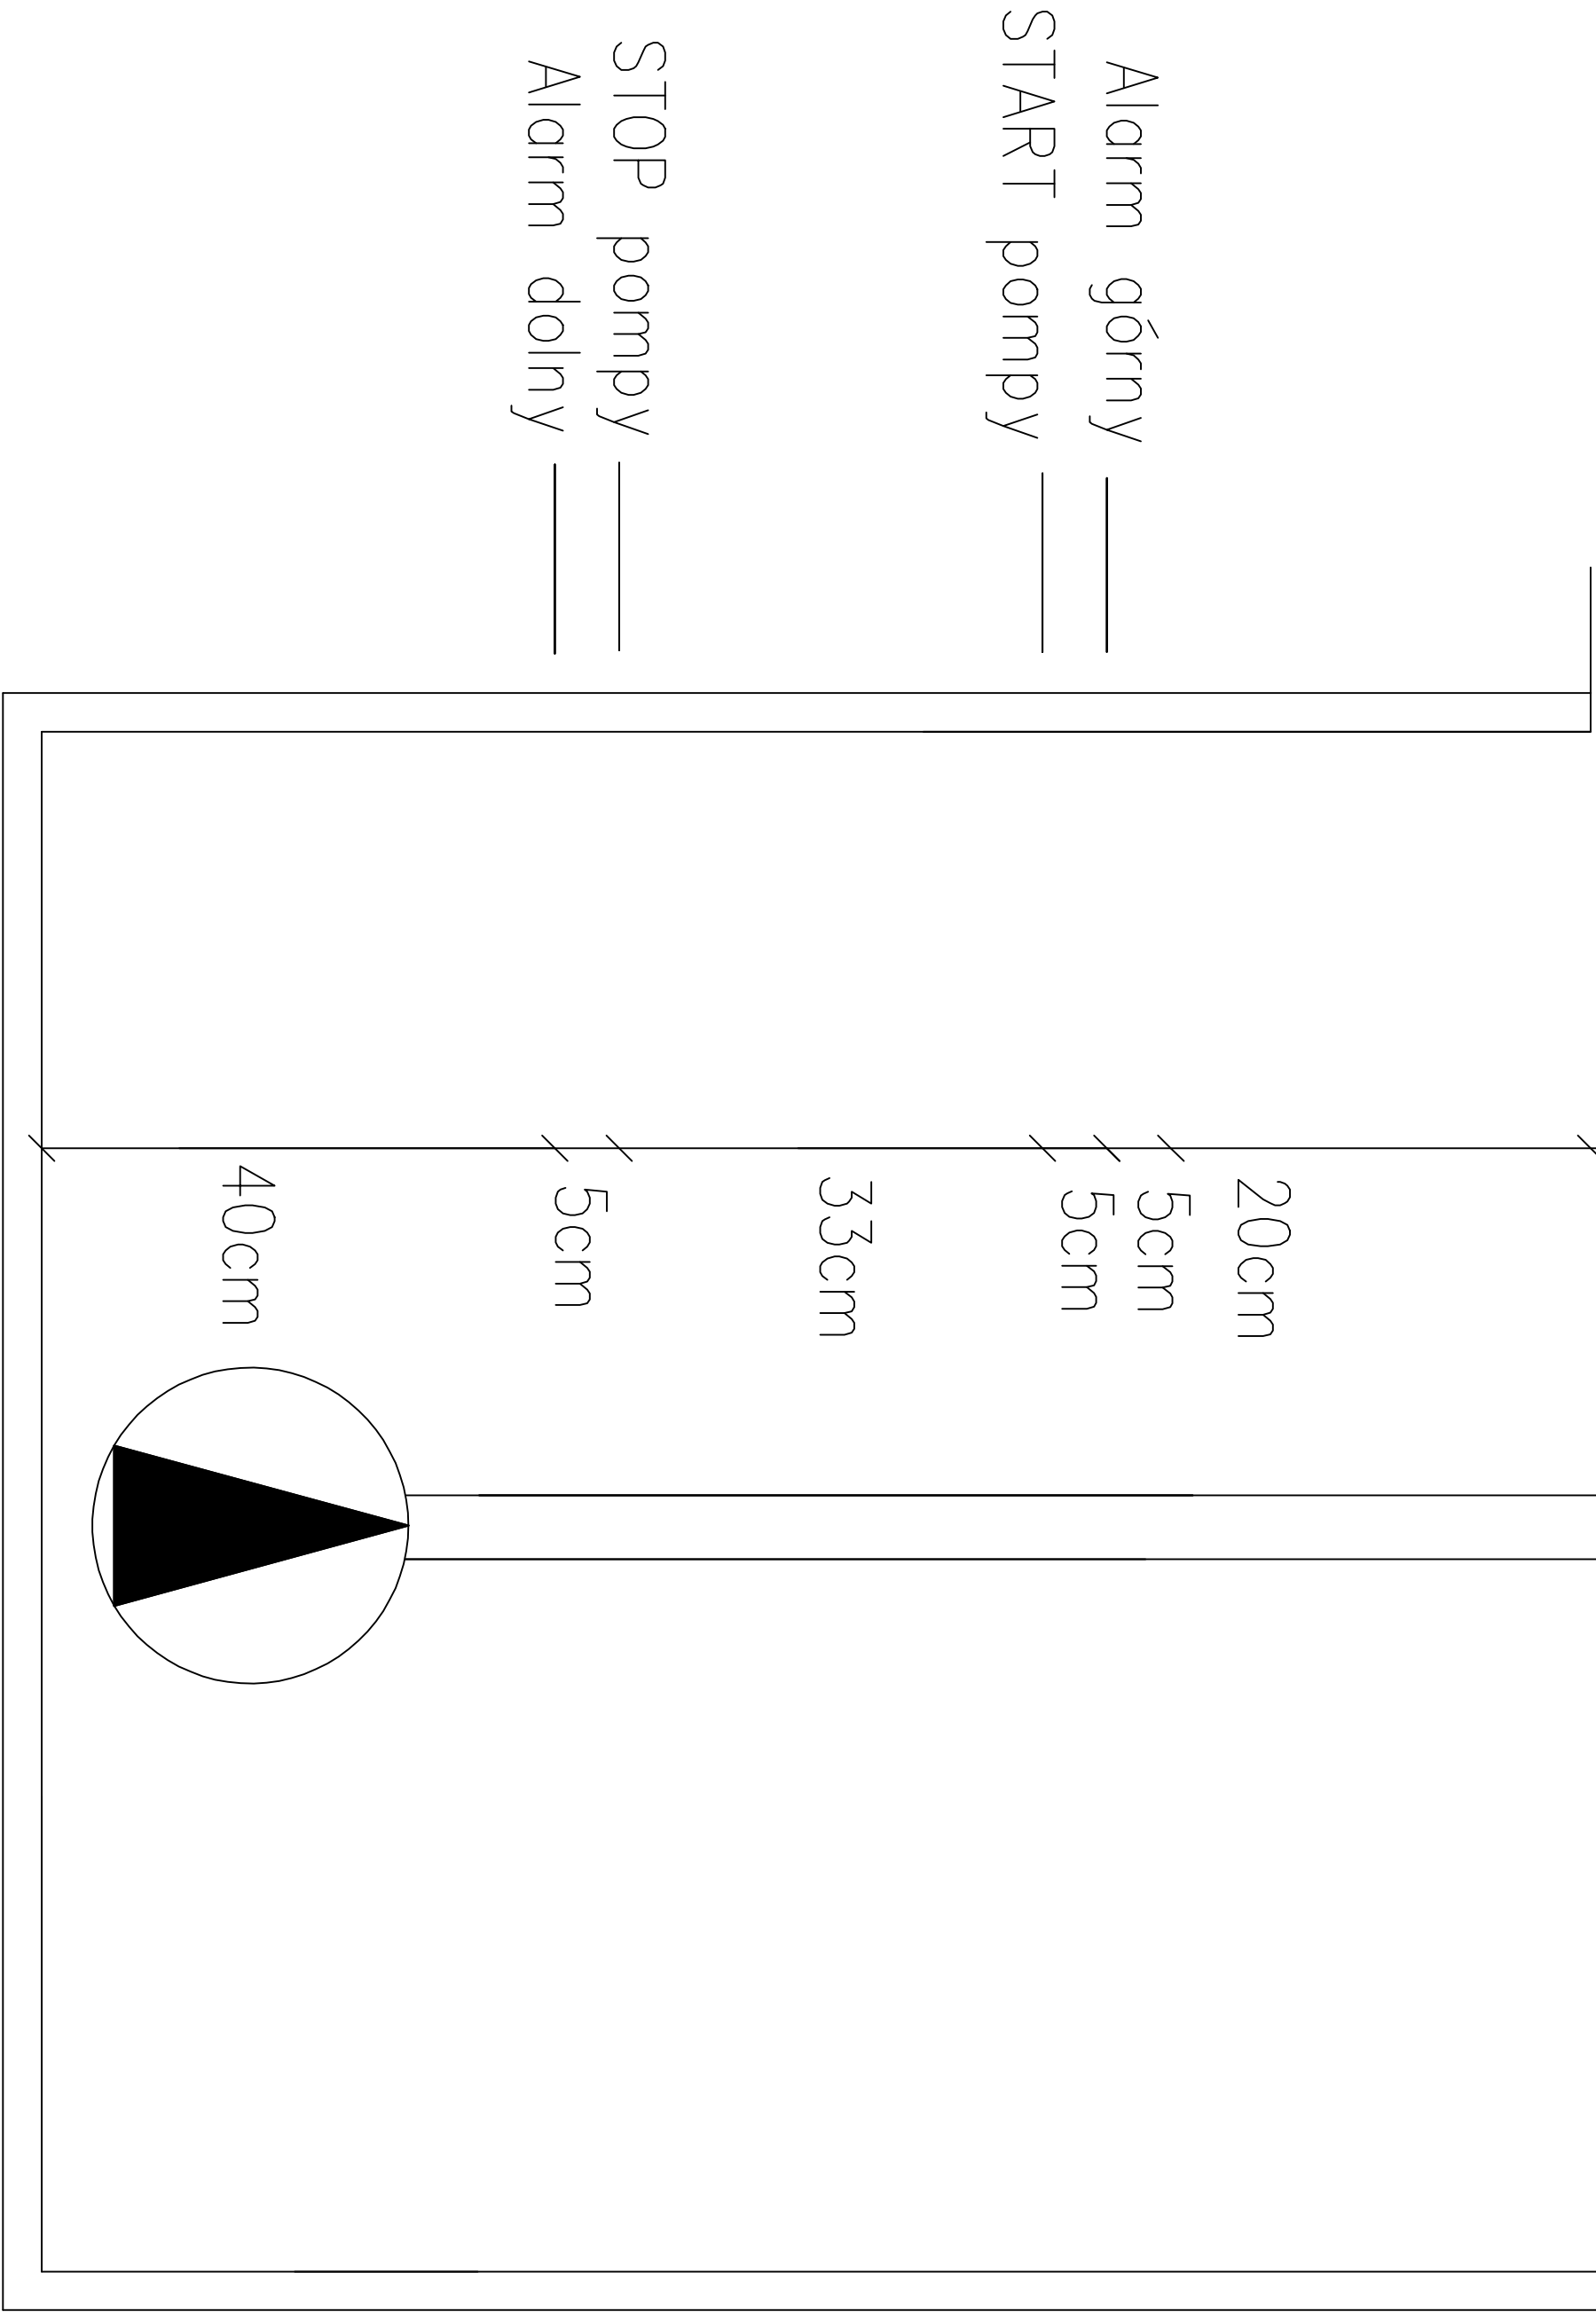

Alarm górny
START pompy

STOP pompy
Alarm dolny

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA : AT GROUP S.A. 42-600 J. Górnio 5 42-603 Kąkolaki Młyn				
TEMAT OPRAĆOWANIA : Budowa pełnobiologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku Szkoły w Grodkowie				
INWESTOR : Gmina Psary ul. Młotowska 4 42-512 Psary		TYTUŁ RYSUNKU : Schemat pompowni		
WYKONAWCZ. : MIE I NAZWISKO.	PODPIS	DATA : kwiecień 2012		
PROJEKTOWAL. : mgr inż. Zuzanna Motelska				
OPRACOWAL. : mgr inż. Marcin Dyner				
				RYSUNEK NR. 5