
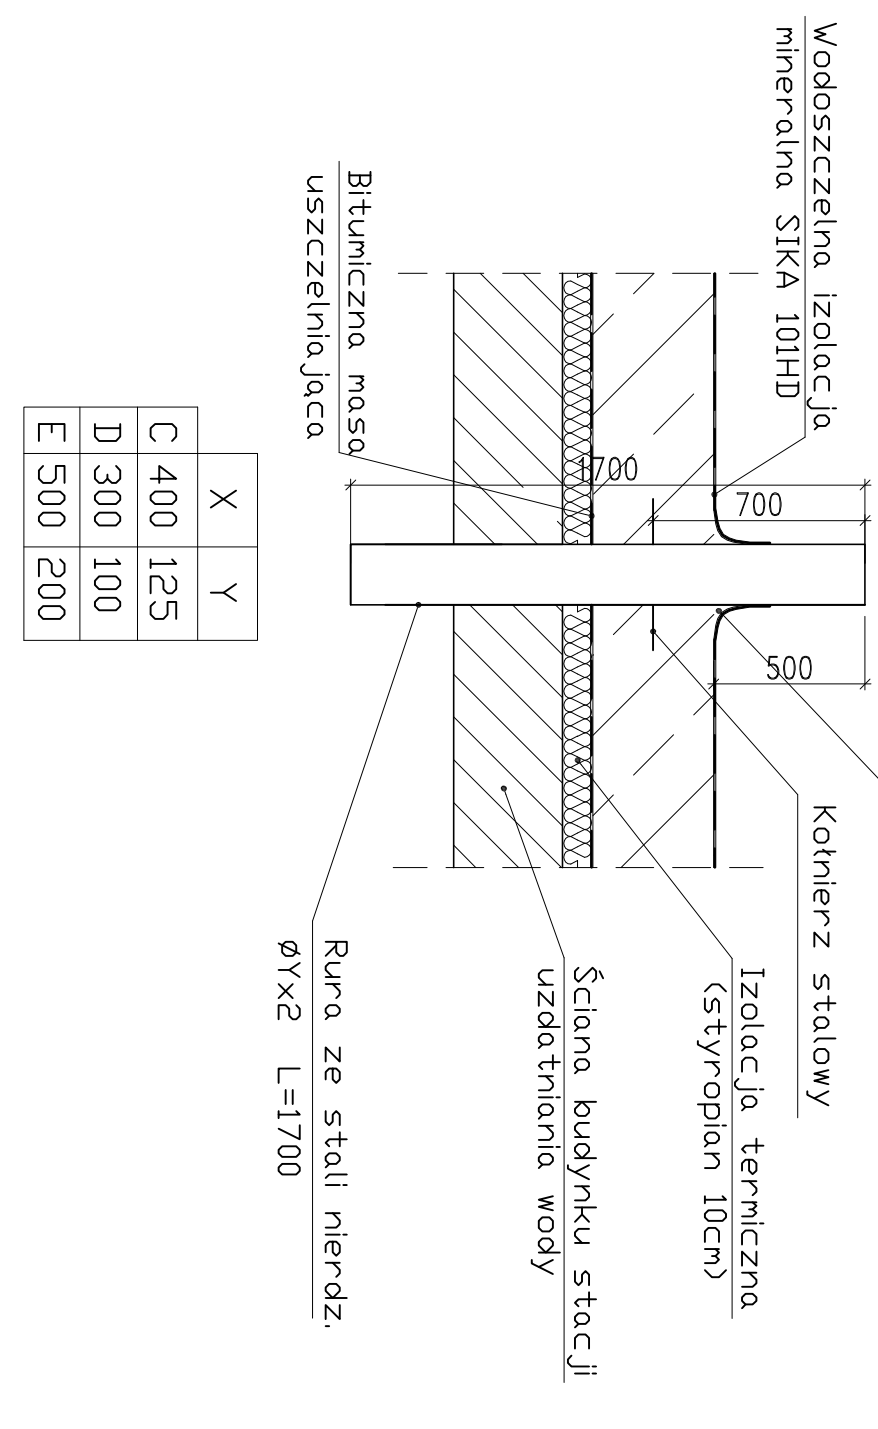


C, D, E

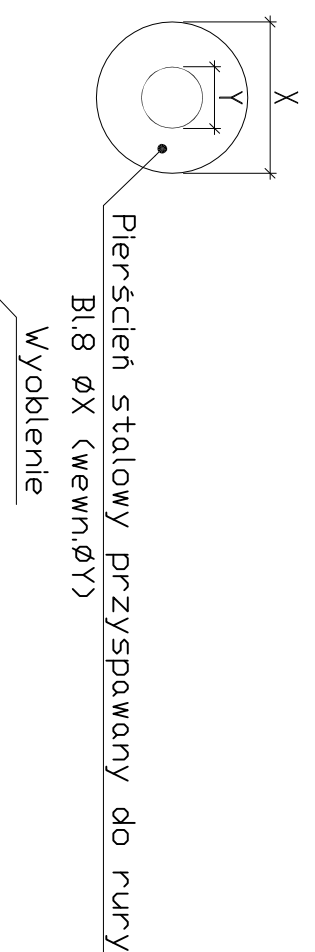

BETON B30 W2  
STAL A-III (25G2S)

UWAGI:  
Otulina zbrojenia – 50 mm.  
Minimalny zakład prętów – 1000 mm.  
Zestawienie stali nr 3.  
Rozpatrywać łącznie z rysunkami nr K-01, K-02, K-06.  
Przerwy robocze należy uszczelniać poprzez wprowadzenie w nie węży iniekcyjnych lub elastycznych taśm termoplastycznych.  
Wkleście narozniki zbiornika należy wyoblić.

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

INWESTOR	Gmina Paary 42-512 Paary ul. Malinowicka 4	SKALA	1:25, 1:100
TEMAT	Projekt wykonawczy zbiorników zaopatrzenia stacji uzdatniania wody przy ul. Wępielskiej w Malinowicach		
ADRES	Malinowice ul. Wępielska dz. nr 1183/3 ; k.m. 6 ; Gmina Paary		
TYTUŁ	ŚCIANY ZBIORNIKA Z1		
RYSUJĄCY	mgr inż. Piotr Walek		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Walek		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Wior		
PODPIS	mgr inż. Marek Wior		
KIER. PRAC.	Grzegorz Kulis		
PODPIS	Grzegorz Kulis		
NR. RYS.	249/K-4		