

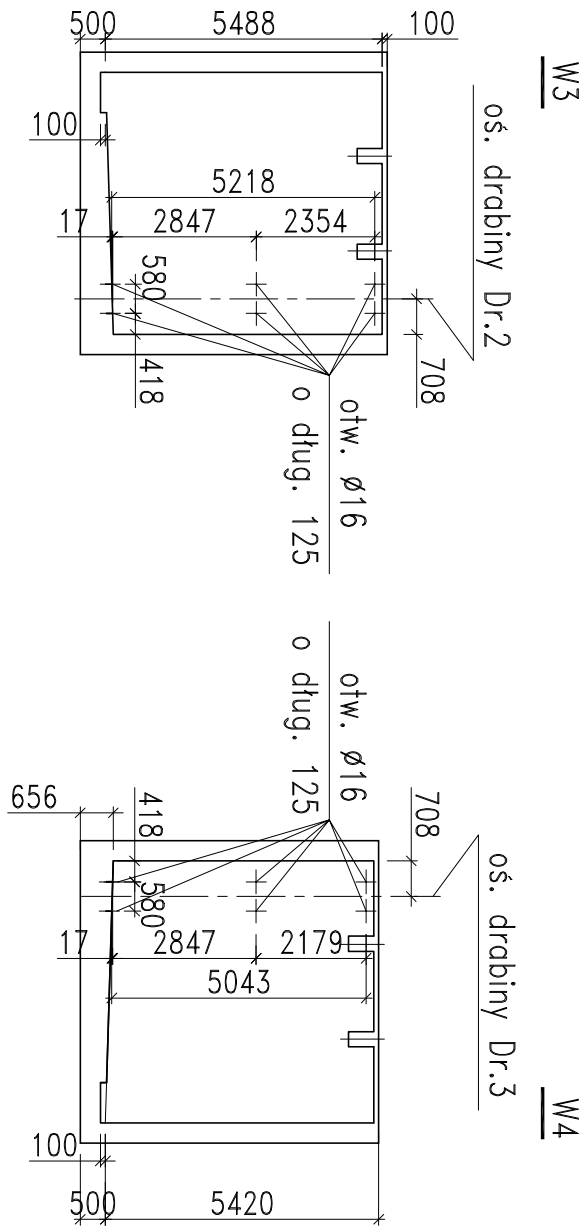
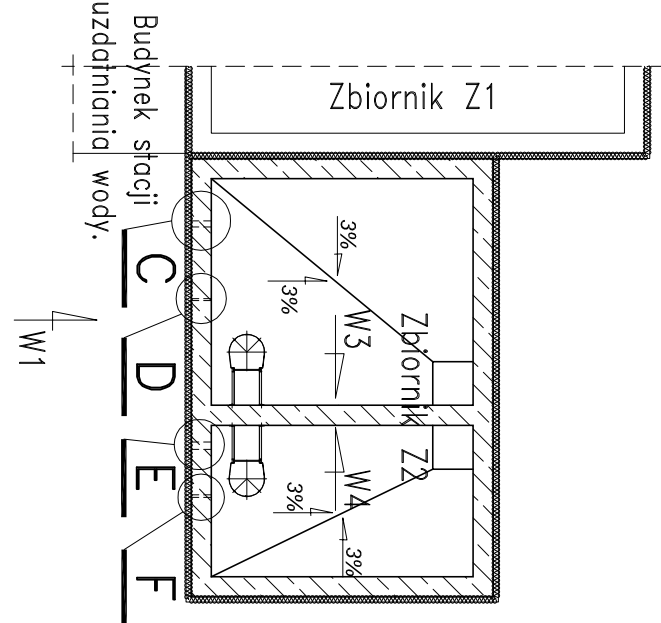
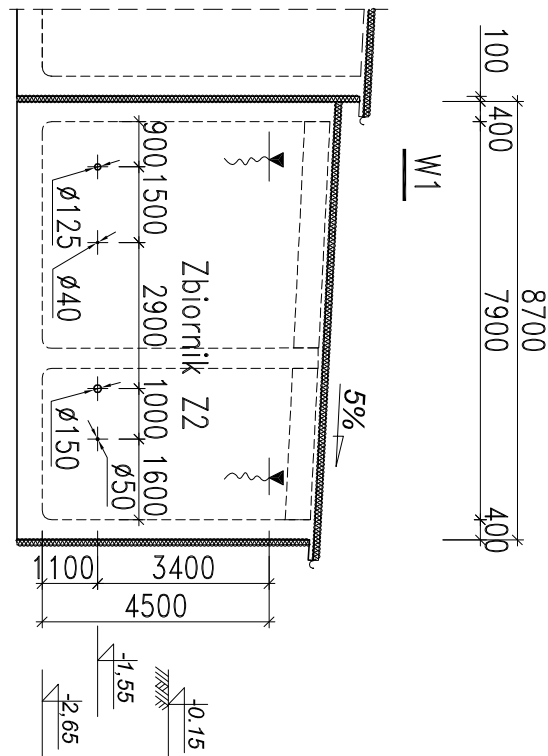
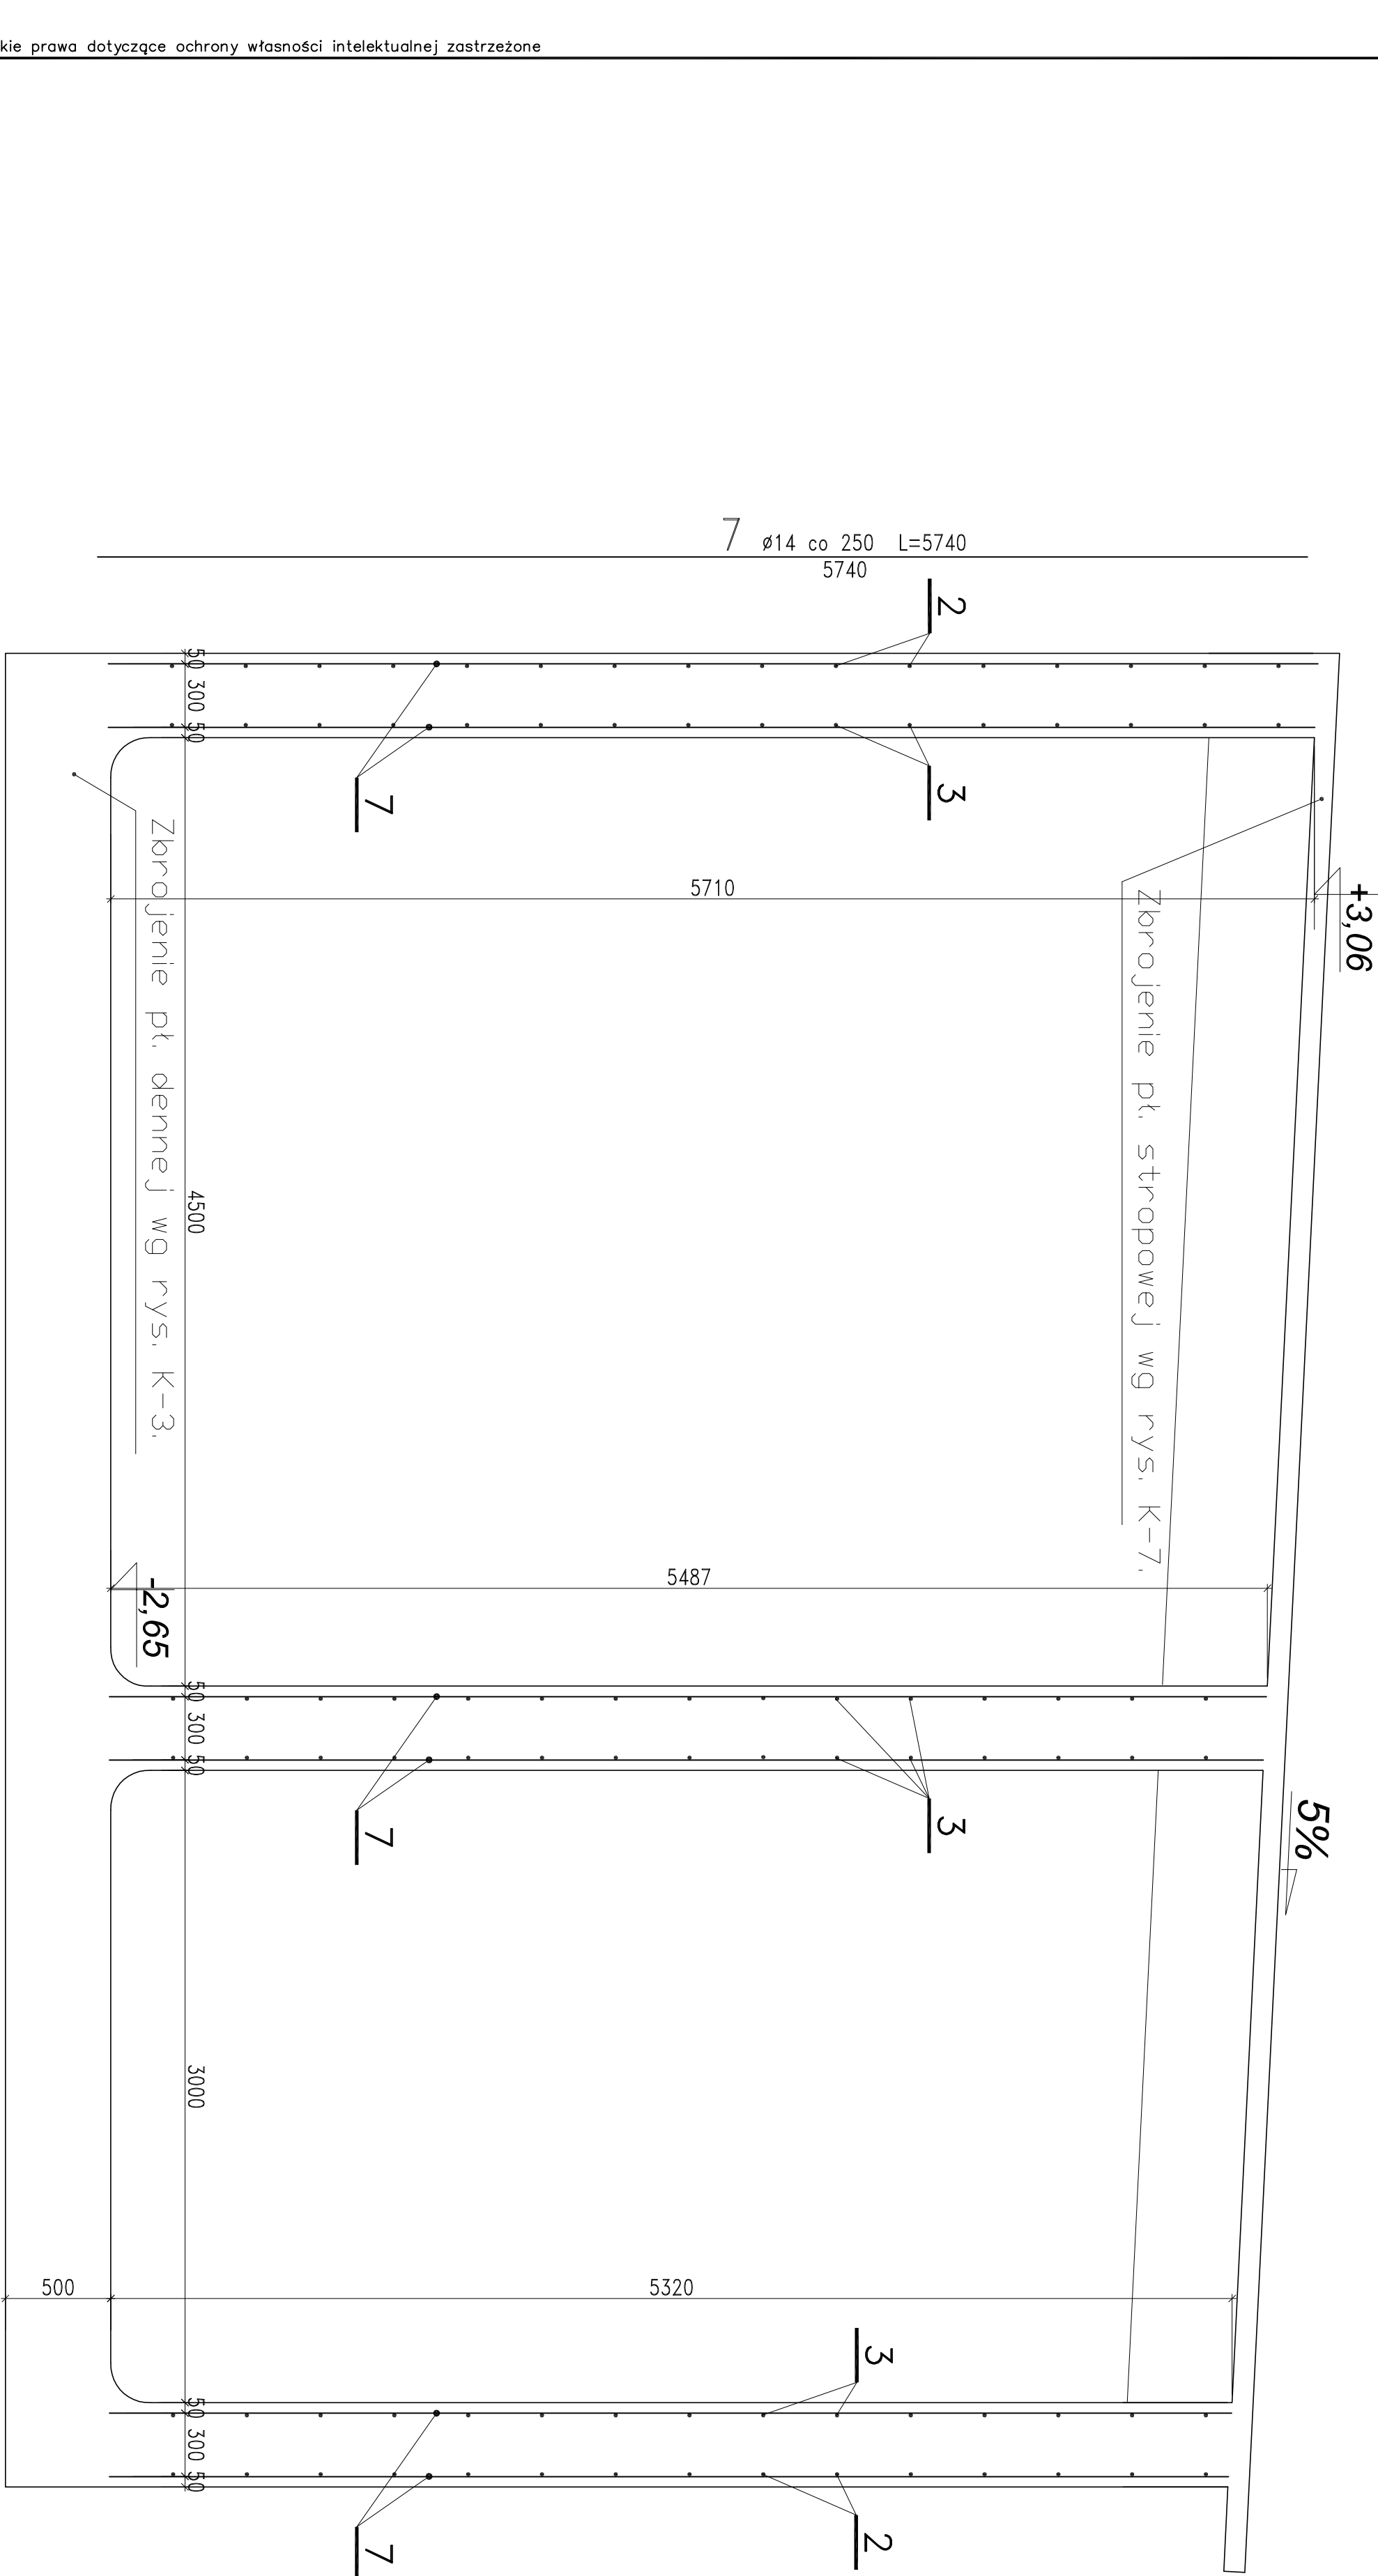


Zbiornik Z2 – 1szt.

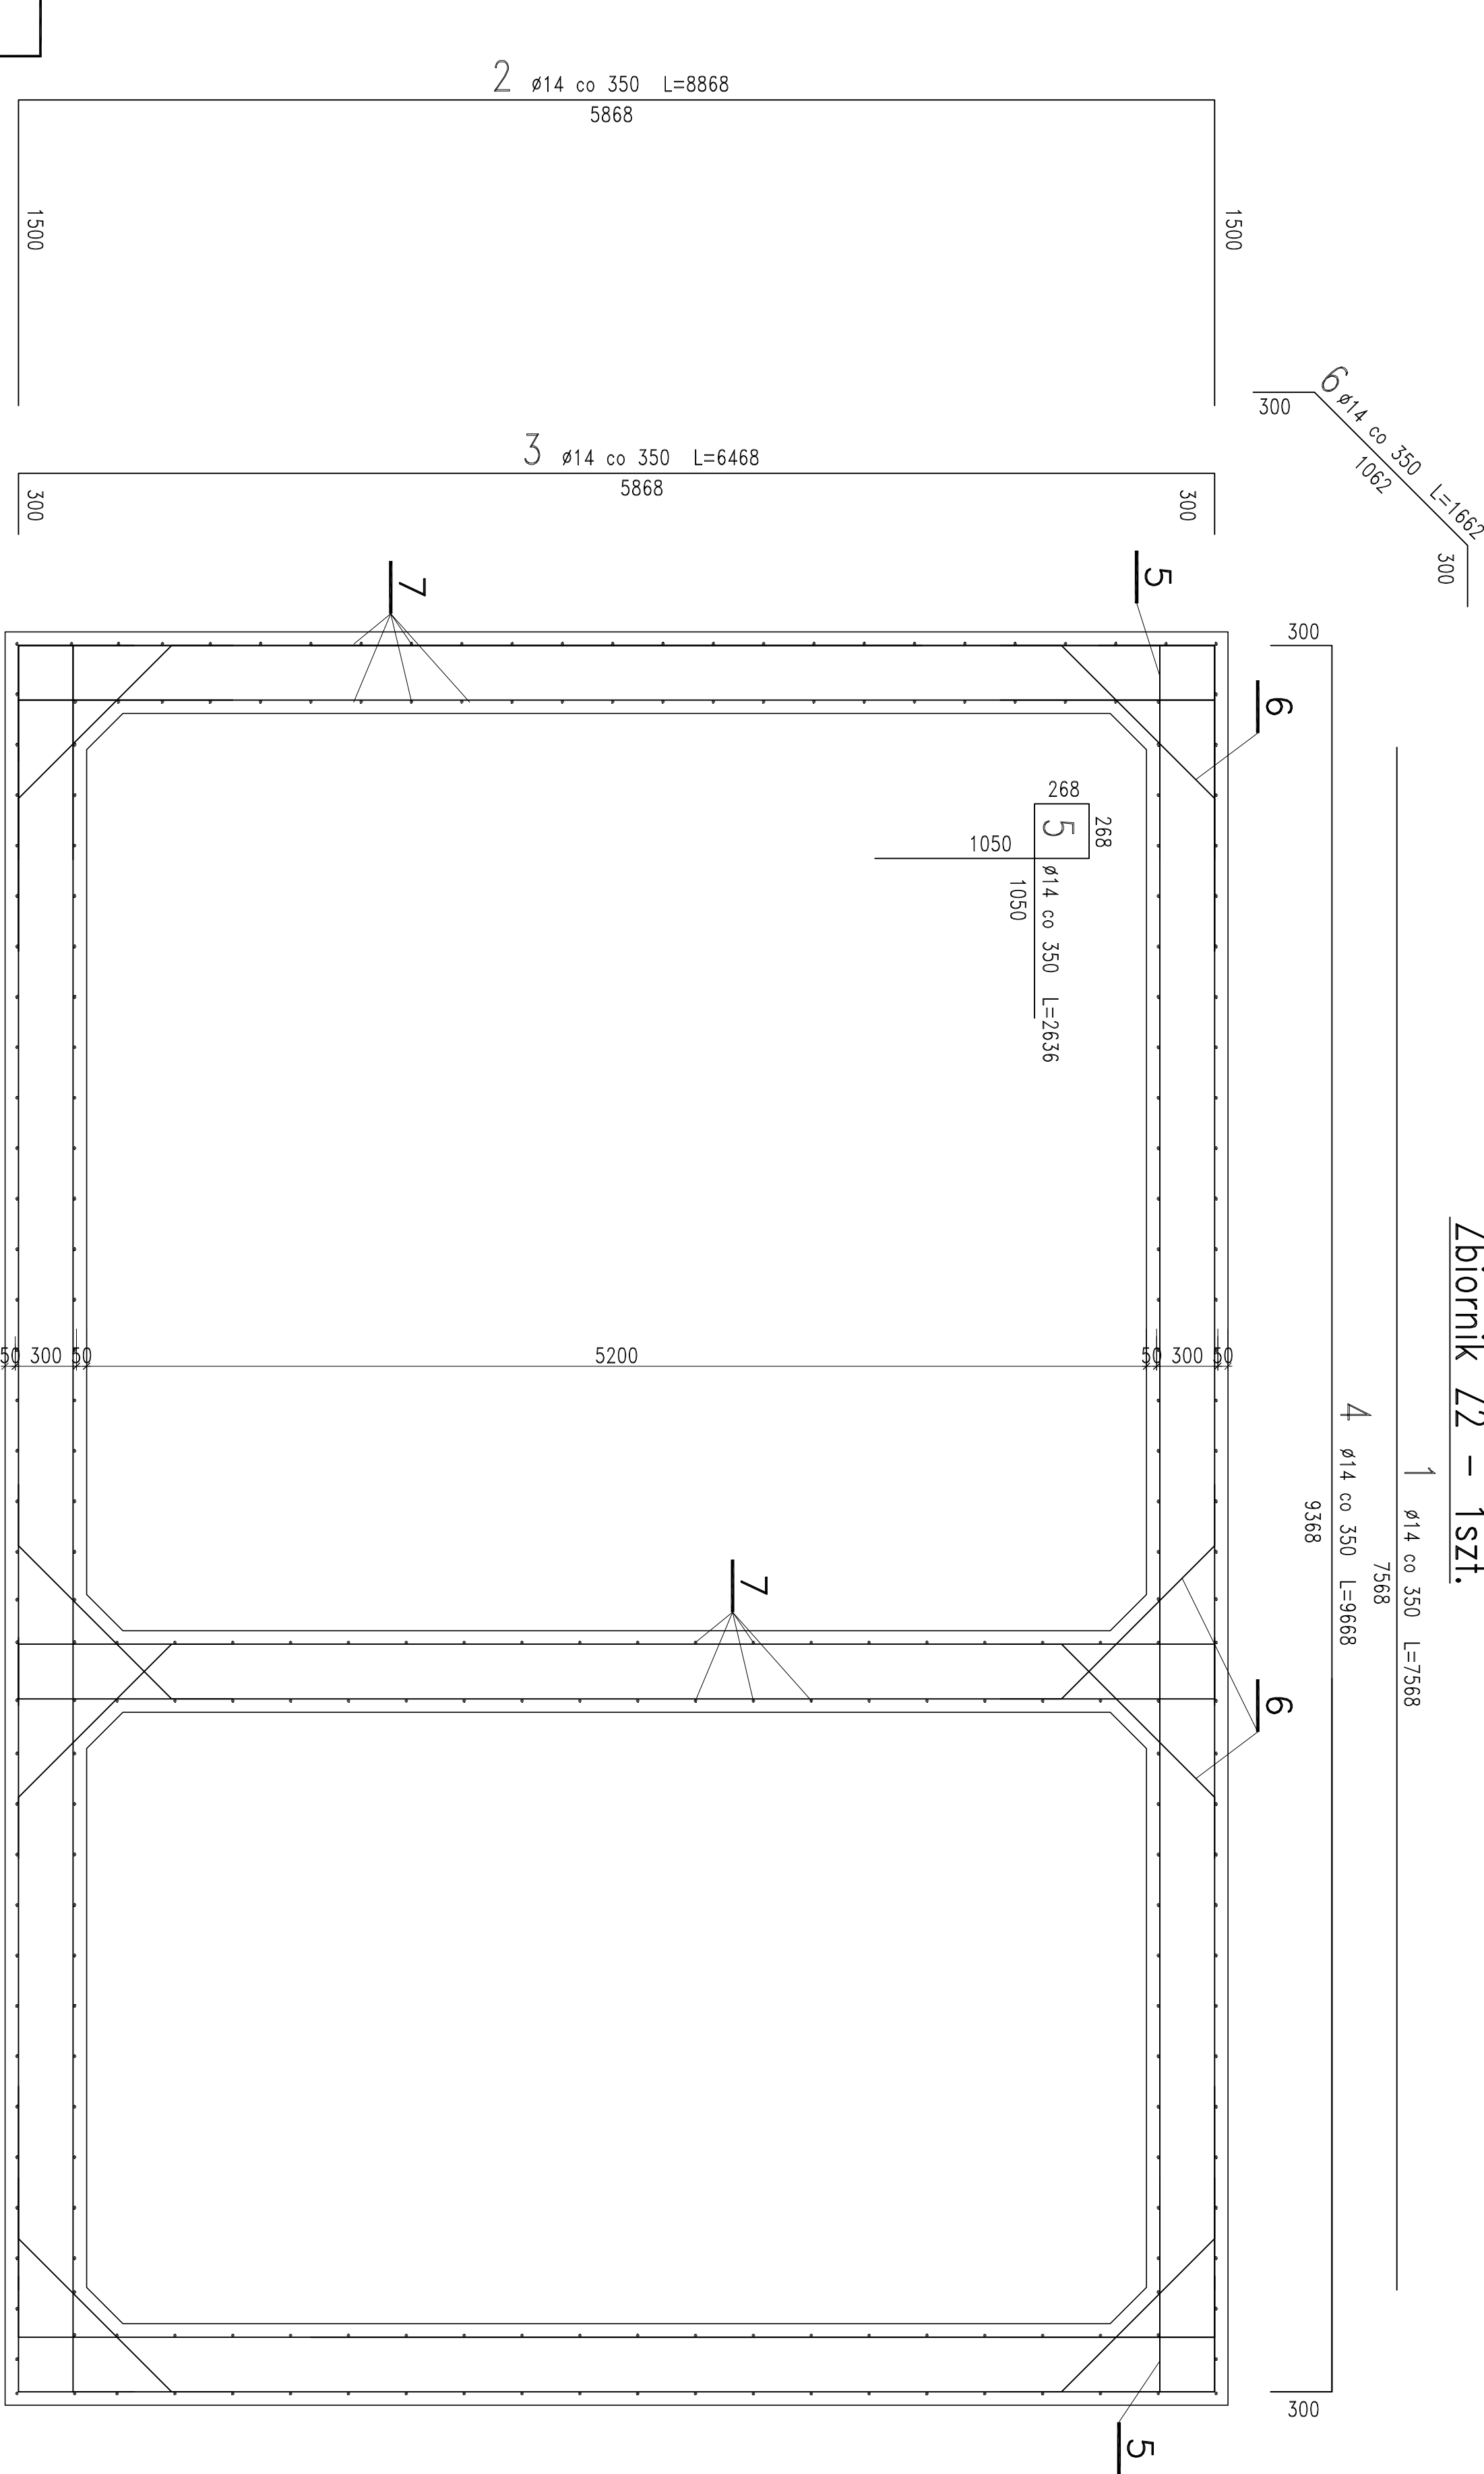

C, D, E, F

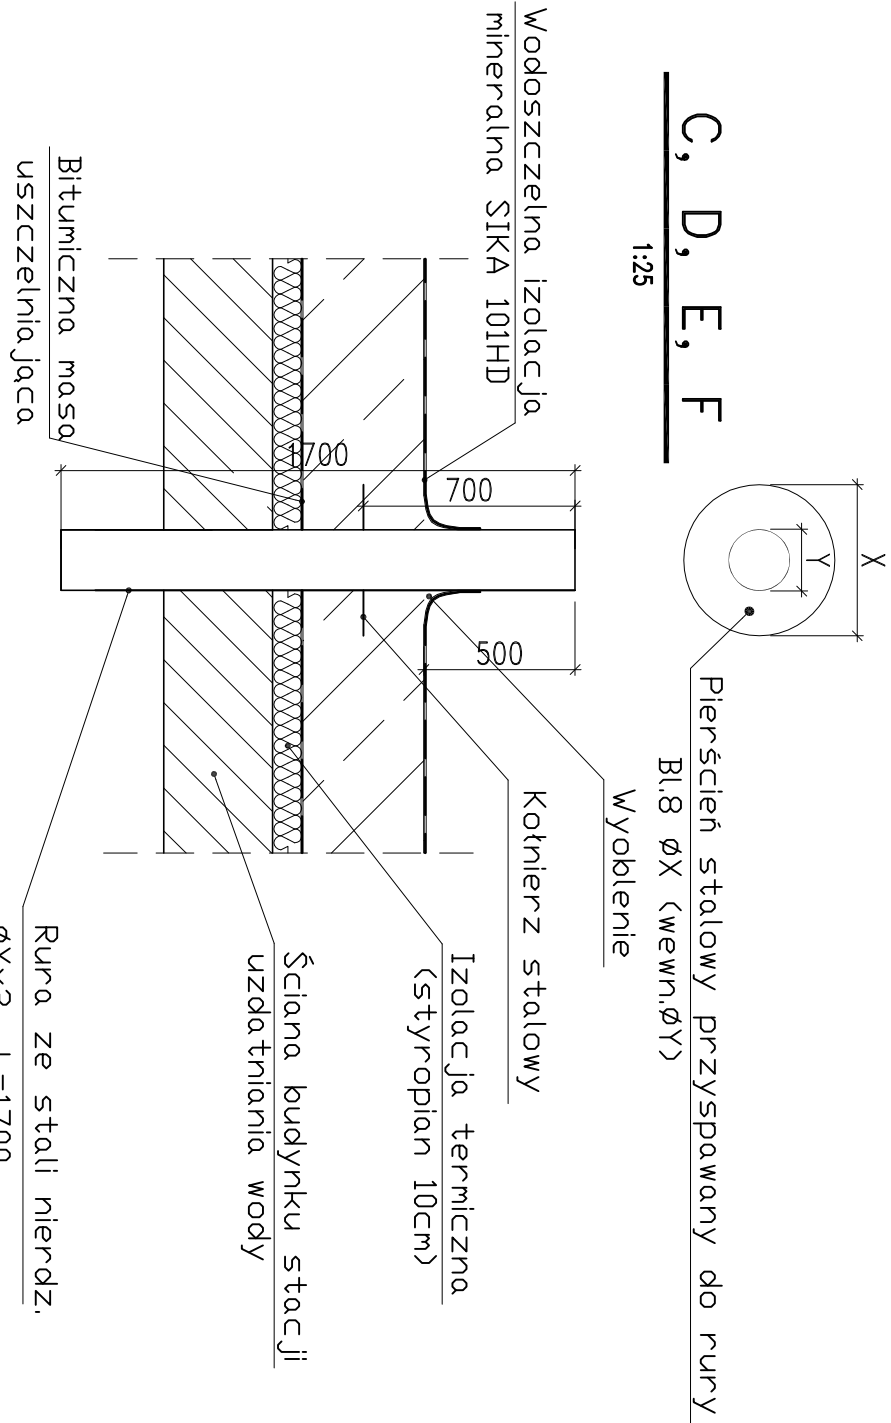

	X	Y
C	400	125
D	150	40
E	450	150
F	200	50

BETON B30 W2  
STAL A-III (25G2S)

UWAGI:

Otulina zbrojenia – 50 mm.

Minimalny zakład prętów – 1000 mm.

Zestawienie stali nr 4.

Rozpatrywać łącznie z rysunkami nr K-01, K-02, K-06.

Przerwy robocze należy uszczelniać poprzez wprowadzenie w nie węży iniekcyjnych lub elastycznych taśm termoplastycznych.

Wklesie narożniki zbiornika należy wyoblić.

INWESTOR	Gmina Paary 42-512 Paary ul. Malinowicka 4	SKALA
TEMAT	Projekt wykonawczy zbiorników zebraniowych stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach	1:25, 1:100
ADRES	Malinowice ul. Wiejska dz. nr 1183/3 ; km. 0 : Gmina Paary	DATA
TYTUŁ	ŚCIANY ZBIORNIKA Z2	12.2005
RYSIUNKU		
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	OPRACOWAŁ
mgr inż. Piotr Walek		mgr inż. Marek Wron
	PODPIS	KIER. PRAC.
		Grzegorz Knick
		NR. RYS.
		249/K-5