



PRZEWÓD GAZOWY ZASILAJĄCY ISTNIEJĄCĄ
INSTALACJĘ GAZOWĄ W KUCHNI

PRZEWÓD GAZOWY ZASILAJĄCY
KOCIOŁ GAZOWY C.O. W KOTŁOWNI I
KOCIOŁ GAZOWY C.O. W BIBLIOTECIE

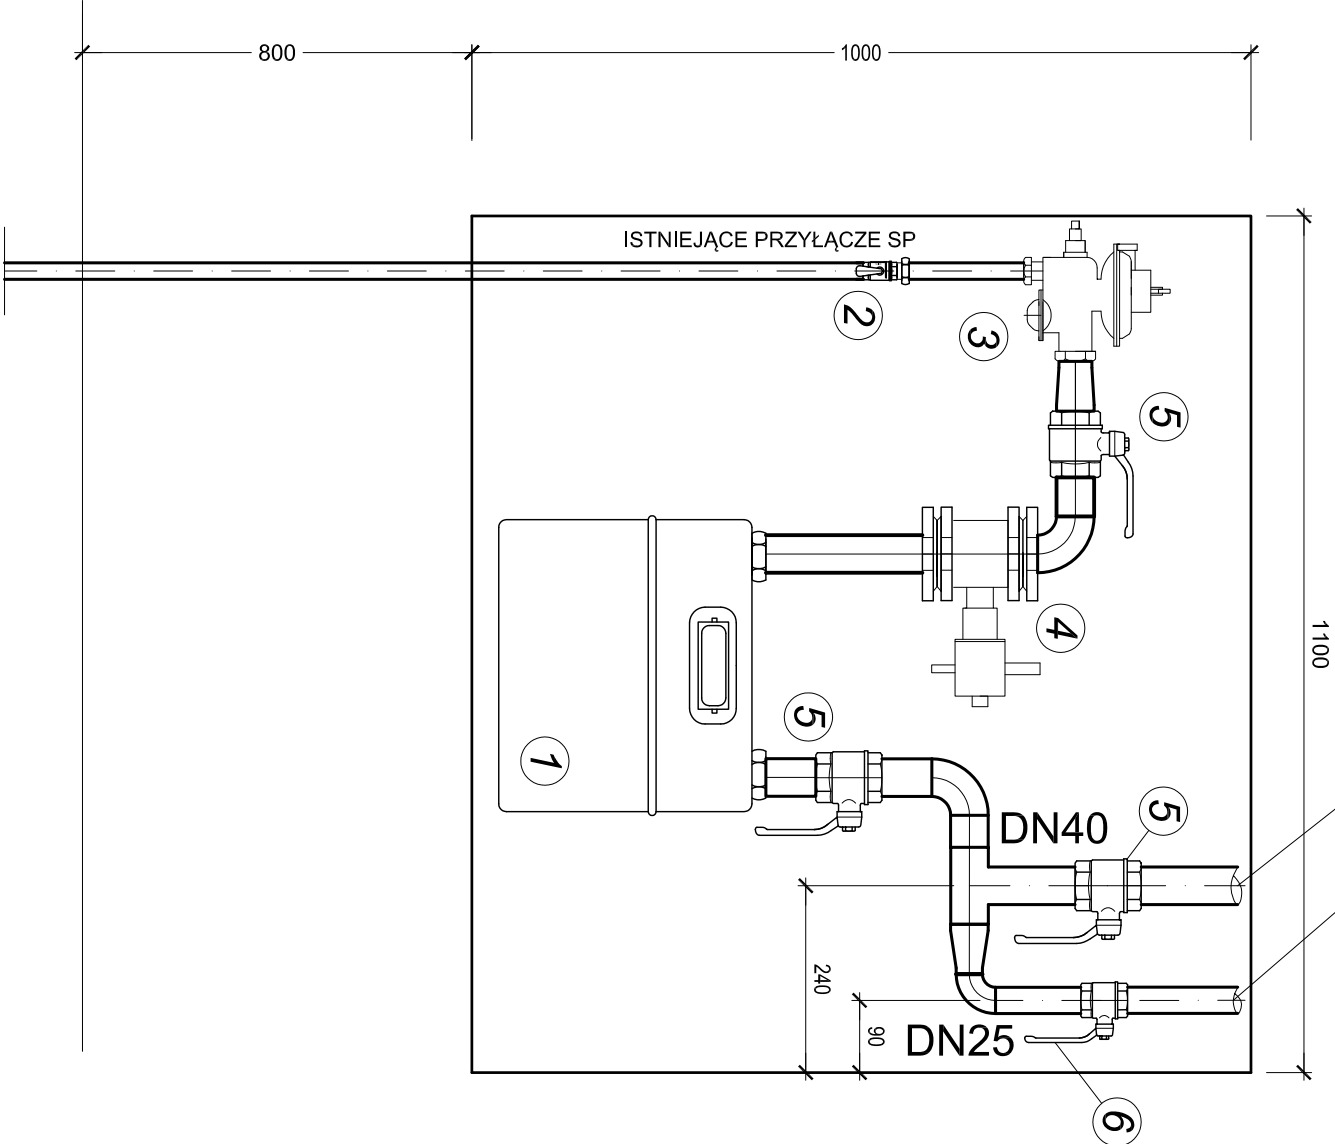

OZNACZENIA :

- GAZOMIERZ MIECHOWY G10 - ISTNIEJĄCY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY ŚREDNIO-PREŻNY DN 15 - ISTNIEJĄCY
- REDUKTOR GAZU R-25 - ISTNIEJĄCY
- KUREK KULOWY KSK Z GŁOWICĄ SK-3, DN 40
- ZAWÓR KULOWY DN 40, PN25
- ZAWÓR KULOWY DN 25, PN25

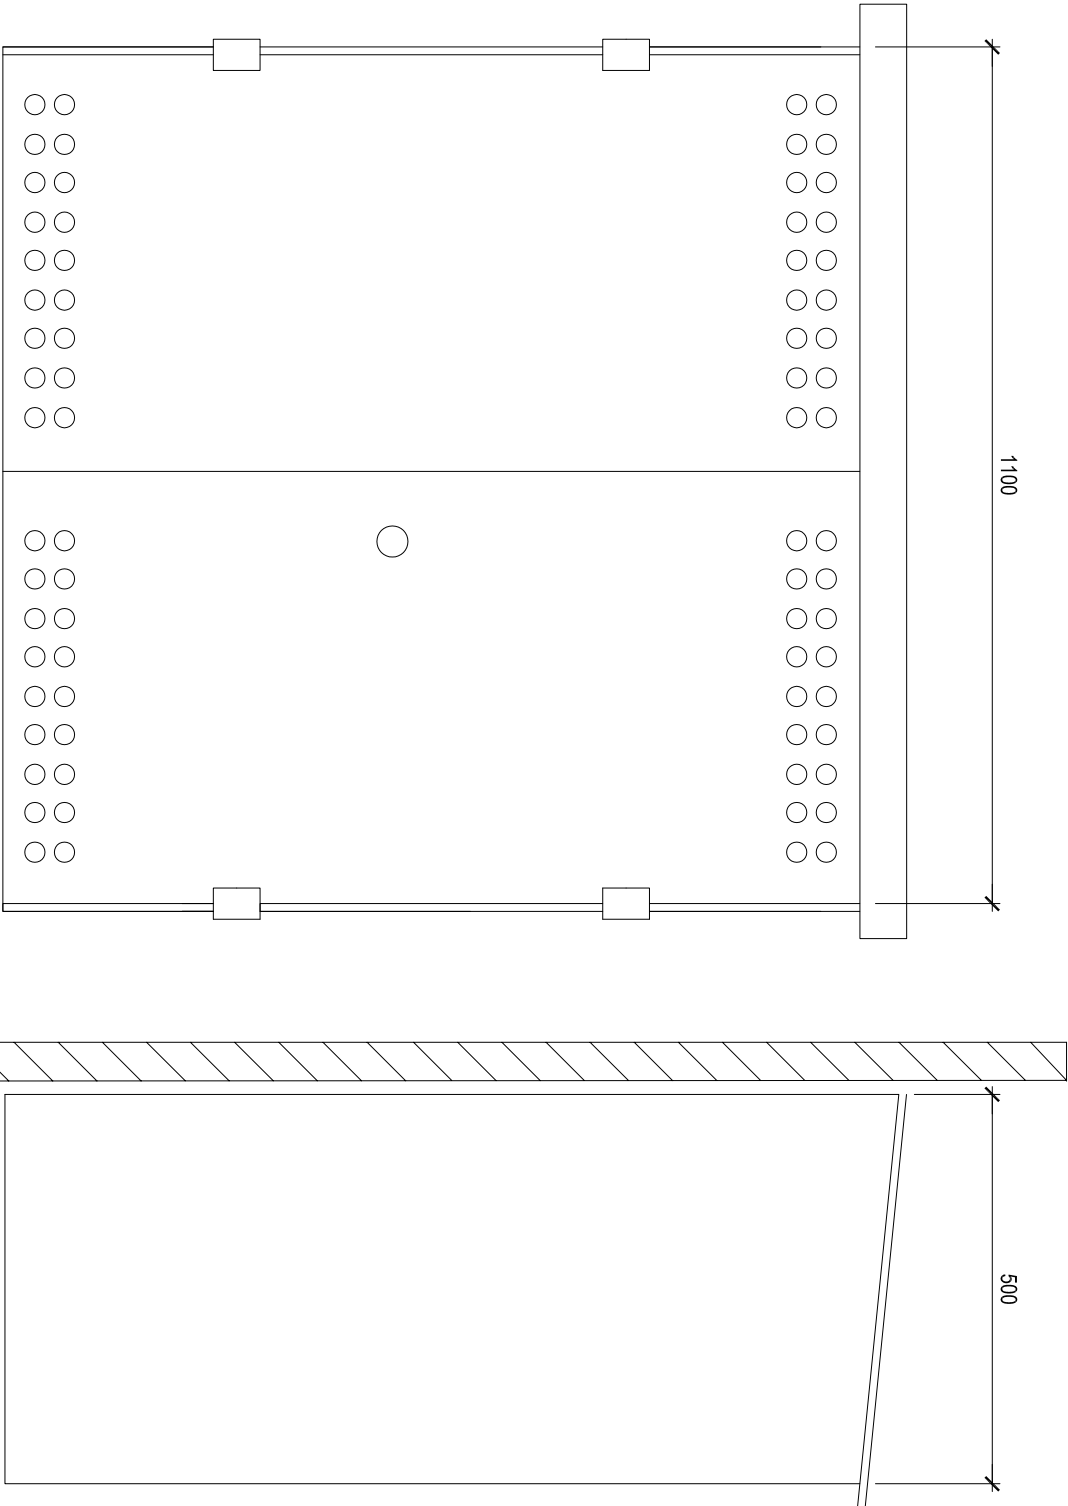

SZAFKA GAZOWA

SZAFKĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z ZN-G-4151 Z BLACHY STALOWEJ
NA KĄTOWNIKACH STALOWYCH I ZAMONTOWAĆ MINIMUM
50 cm OD DRZWI, OKIEN I TERENU.
PRZEJŚCIE PRZEZ MUR WG. **BN-82/8976-50**

INWESTOR :	OBIEKT :	DATA :	SKALA :
GMINA PSARY 42-512 PSARY UL. MALINOWICA 4	BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRĄŻY POŻARNEJ W PSARACH UL. SZKOŁNA	10.2010	1:20
TEMAŃ OPRACOWANIA : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA			
TYTUŁ RYSUNKU : SZCZEGÓŁ SZAFKI GAZOWEJ			
PROJEKTOWAŁ : JERZY KOŁODZIEJCZYK (upr. 103/90)			
OPRACOWAŁ : mgr inż. TOMASZ SKOTNICA			
PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA UL. PIASTÓW 9/223 40-088 KATOWICE			
NR RYSUNKU :			5